

Kasutamine, parandus, osad

SaniSpray HP™ 20

Juhtmega, käeshoitav õhuvaba seade



3A7859G

ET

Toode on mõeldud pihustamiseks heaks kiidetud, mitte tuleohtliku veebaasil desinfektsioonivahendi pihustamiseks. Pole mõeldud ehitusvärvide ja kihtide pinnalekandmiseks. Pole heaks kiidetud kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas ja ohtlikuks klassifitseeritud kohtades. Mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.



Tähtsad ohutusjuhised

Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised käesolevas juhendis seadme, sh toitejuhtme kohta. Tutvuge juhtnuppude ja seadme õige kasutusega. Hoidke need juhendid alles.



Oluline meditsiinialane teave


Lugege läbi pihustiga kaasas olev meditsiiniline ohutuskart. See sisaldab arstile vajalikku teavet naha läbistamisega seotud vigastuste kohta. Kandke seda seadmega töötamisel kaasas.

⚠ HOIATUS

KEMIKAALIOHT

Tõsise kehavigastuse vältimiseks:

- järgige desinfektsioonivahendi sildil olevaid juhiseid ja nõudeid. Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitseagentuuri (EPA) heaks kiidetud desinfektsioonivahendi kasutamine toote sildil näidatust erineval viisil on seaduserikkumine;
- loputage toodet kasutamise järel; Ärge hoidke desinfektsioonivahendit seadmes.
- kasutage vaid sobivate isikukaitsevahenditega.

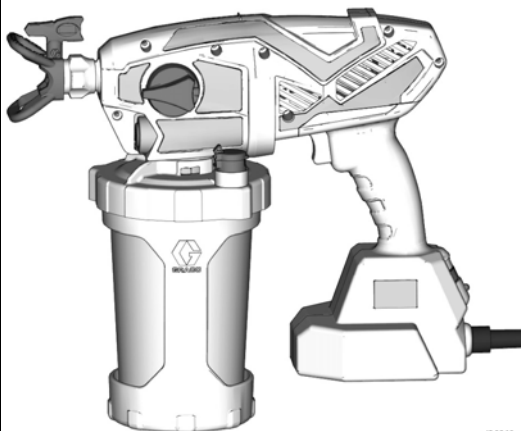

138213a





Kasutage ainult Graco originaalvaruosi.

Muude kui Graco varuosade kasutamine võib viia garantii tühistamiseni.

Sisukord

Mudelid	3
Tähtis teave kasutajale	4
Üldine elektritööriistade ohutusala teave	5
Hoiatused	7
Pihusti teave	10
Käivitamine	11
Rõhu alandamise protseduur	11
Uue pihusti loputamine	11
Uue töö alustamine	13
Kuidas pihustada?	16
Pihustusotsaku valimine	16
Pihustusotsaku suunamine	17
Pihustamise alustamine ja surve reguleerimine	17
Otsaku ummistuste puhastamine	18
FlexLineri täitmine	19
Puhastamine ja hoiustamine	20
Pihusti puhastamine	20
Hoiustamine	22
Hooldus	23
Väljundklappide puhastamine	23
Utiliseerimine ja kasutuselt kõrvaldamine	24
Toote kasutusea lõppemine	24
Veotsing	25
Osad	28
Osade loend - SaniSpray HP 20 juhtmega	29
Tehnilised andmed	30
Graco piiratud garantii	31
Graco teave	32
California osariigi seadus nr 65	32

Mudelik

	Vahelduvvool	Mudel
 Intertek 110474 Standardi CAN/CSA C22.2 nr 68 kinnitus Vastab standardile UL 1450	120 V USA	25R790
	230 V Kesk- ja Ida-Euroopa 7/7	25R943
	230 V Suurbritannia	25R949
	100 V Jaapan/Taiwan	25R960

Maksimaalne tööõhk: 6,9 MPa, 69 baari (1000 psi)

Otsakute perekond: LPxxx ja FFLPxxx

Düüsi suurus: 0,25–0,48 mm (0,010–0,019 tolli)

Tähtis teave kasutajale



Lugege enne desinfitseerimisvahendi kasutamist seda kasutusjuhendit, et tutvuda nõuetekohase kasutamise täielike juhiste ja ohutusnõuetega.



Enne seadme kasutamist lugege ja järgige desinfitseerimisvahendi mahutil olevat teavet ning küsige varustajalt mahuti sildil ja ohutuskardil on materjali koostise selgitus, kasutusjuhised ja materjali koostisega seotud konkreetsed ettevaatusabinõud. Ettevaatusabinõude hulka kuuluvad isikukaitsevahendid.



Pihusti on mõeldud veebaasil ja vee abil puhastatavate desinfitseerimisvahendite e pihustamiseks.



Desinfitseerimisvahendi TOIMEAINED

Pihusti ohutuks kasutamiseks peate teadma, mis **toimeained** desinfitseerimisvahendis on. Toimeainete loendi leiате mahuti sildilt. Kategooriaid on kaks.



ALKOHOL: sellist tüüpi desinfitseerimisvahendis on süttivad toimeained, nagu etanool (etüülalkohol) või isopropanool (IPA). Mahuti sildil peaks olema märgitud, et materjal on TULEOHTLIK VÕI SÜTTIV. Seda tüüpi materjal pihustile **EI SOBI** ja seda **EI TOHI** kasutada.



ALKOHOLITA: sellist tüüpi desinfitseerimisvahendis on sellised toimeained nagu aldehüüdid, fenoolid, kvaternaarsed ammooniumiühendid, naatriumhüpoklorit (valgendi), peroksüaadikhape ja hüpokloorishape. Pihustit võib sellist tüüpi aintega kasutada.

Üldine elektritööriistade ohutusala teave

HOIATUS

Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised.

Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tulemuseks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või tõsine vigastus.

Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised tulevaseks kasutamiseks alles.

Ohutusjuhistes kasutatud termin "elektritööriist" tähendab vooluvõrgust toitevoolu saavat tööriista.

Tööala ohutus

- **Hoidke tööala puhas ja tagage sellel hea valgustus.** Segadus või halb valgustus tööalal võib põhjustada õnnetusi.
- **Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, nt kohas, kus on tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, millest võib tolmu või auru süttida.
- **Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriistaga töötamisel eemal.** Tähelepanu hajumine võib kaasa tuua kontrolli kaotamise seadme üle.

Elektriohutus

- **Elektritööriista pistikut peavad sobima voolupesadega. Ärge tehke pistikute juures mingeid muudatusi.** Maandusega tööriistadega ei tohi kasutada mistahes adapterpistikuid. Originaalkujul ja voolupesaga sobivad pistikud vähendavad elektrilöögi ohtu.
- **Vältige oma keha kokkupuutumist maandatud pindadega, nt torud, radiaatorid, pliidid, külmikud.** Kui teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
- **Ärge jätke elektritööriistu vihma kätte või niiskesse keskkonda.** Elektritööriista sisse imunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
- **Ärge rakendage toitejuhtmele jõudu.** Kunagi ei tohi toitejuhet kasutada elektritööriista kandmiseks, tõmbamiseks või väljalülitamiseks. Hoidke toitejuhe eemal kuumusest, õlist, teravatest esemetest ja liikuvatest masinaosadest. Kahjustunud või sassis toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
- **Kui kasutate elektritööriista õues, kasutage õues kasutamiseks mõeldud pikendusjuhet.** Õues kasutamiseks mõeldud pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- **Kui elektritööriista kasutamist niisketes tingimustes ei õnnestu vältida, kasutage rikkevoolukaitselülitiga (RCD) voolutoidet.** RCD kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

Isiklik ohutus

- **Olge elektritööriista kasutamisel tähelepanelik, jälgige oma tegevust ja kasutage tervet mõistust.** Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all. Elektritööriistaga töötamisel võib tähelepanu hetkeline hajumine kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- **Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille.** Tingimustele sobivate isikukaitsevahendite (tolmumask, libisemiskindlad turvajalatsid, kiiver või kuulmiskaitsevahendeid) vähendab vigastuste riski.
- **Vältige soovimatut käivitumist.** Enne elektritööriista vooluvõrgu või akukomplektiga ühendamist, selle kätte võtmist või kandmist veenduge, et lüliti on asendis Väljas. Sõrme elektritööriista kandmisel lüliti peal hoidmine või sees-asendis lülitiga tööriista vooluvõrku ühendamise võib põhjustada õnnetuse.
- **Enne elektritööriista käivitamist eemaldage kõikvõimalikud reguleerimisvõtmed.** Elektritööriista pöörleva osa külge jäetud reguleerimisvõti võib põhjustada kehavigastusi.
- **Ärge küünitage liiga kaugele.** Jälgige pidevalt, et teil oleks kindel jalgealus ja tasakaal. See tagab ootamatutes olukordades parema kontrolli elektritööriista üle.
- **Riietuge sobivalt.** Ärge kandke lohmakaid rõivaid ega ehteid. Hoidke oma juuksed, riided ja kindad liikuvatest osadest eemal. Lohmakad rõivad, ehted või pikad juuksed võivad liikuvatesse osadesse takerduda.
- **Kui seadmel on olemas ühendus tolmueraldus- või kogumissüsteemi jaoks, veenduge, et see on ühendatud ja töötab korralikult.** Tolmukogumise kasutamine vähendab tolmu seotud ohte.

Üldine elektritööriistade ohutusalaneteave

HOIATUS

Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine

- **Ärge avaldage elektritööriistale tugevat survet. Kasutage just selleks rakenduseks ette nähtud elektritööriista.** Sobiv elektritööriist saab ülesandega paremini hakkama on ohutum, kuna on selliseks ülesandeks mõeldud.
- **Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitiga sisse ja välja lülitada.** Mistahes elektritööriist, mida ei saa lülitiga välja lülitada on ohtlik ja vajab remonti.
- **Enne elektritööriista reguleerimist, tarvikute vahetamist või ladustamist tuleb selle pistik vooluvõrgust lahutada.** Sellised ennetavad ohutusmeetmed vähendavad riski, et elektritööriist võiks soovimatult käivituda.
- **Hoidke mitte kasutuses olevaid elektritööriistu lastele kättesaamatus kohas ja ära lubage elektritööriista kasutada isikutel, kes ei tunne tööriista, ega pole tutvunud nende juhistega tööriista kasutamise kohta.** Elektritööriist vilumata kätes kujutab endast ohtu.
- **Hoolitsege elektritööriista eest. Kontrollige liikuvate osade joondumist ja kinnitusi, kas kõik on terve ja ega mõni muu tingimus ei takista elektritööriista tööd.** Kui elektritööriist saab kahjustada, laske see enne kasutamist parandada. Halvasti hooldatud elektritööriistad põhjustavad palju õnnetusi.
- **Kasutage elektritööriista, tarvikuid jms vastavalt siintoodud juhistele, võttes arvesse töötingimusi ja eesoleva töö iseloomu.** Elektritööriista kasutamine töödeks, milleks see pole mõeldud, võib põhjustada ohtlikke olukordi.

Hooldamine

- **Laske oma elektritööriista hooldada kvalifitseeritud hooldustehnikul, kes kasutab ainult originaalvaruosi.** See tagab elektritööriista jätkuva ohutuse.

Hoiatused

Järgmised hoiatused puudutavad seadme häälestamist, kasutamist, maandamist, hooldamist ja parandamist. Hüüumärk osutab üldistele hoiatustele ja ohusümbolid viitavad toimingutega seotud ohtudele. Kui leiata need sümbolid kasutusjuhendi põhitekstist või hoiatussiltidelt, vaadake nende tähendust jaotisest Hoiatused. Kasutusjuhendi põhitekstis võib esineda tootele iseloomulikke ohusümboleid ja hoiatusi, mida selles jaotises ei käsitleta.

⚠️ HOIATUS



KEMIKAALIOHT

Toksilised desinfektsioonivahendid või aurud võivad silma või nahale sattumisel, sissehingamisel või allaneelamisel põhjustada tõsiseid tervisehäireid või surma.



- Hoidke need lastest eemal.
- Kasutage ainult pindadele pihustamiseks. Ärge pihustage inimestele ja loomadele.
- Kasutage vaid sobivate isikukaitsevahenditega. Vt **ISIKUKAITSEVAHENDID**, lk 8.
- Järgige desinfektsioonivahendi sildil olevaid juhiseid ja nõudeid. Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitseagentuuri (EPA) heaks kiidetud desinfektsioonivahendi kasutamine toote sildil näidatust erineval viisil on seaduserikkumine.
- Kasutamise järel loputage veega. Ärge hoidke desinfektsioonivahendit seadmes.
- Lugege ohutuslehti (SDS-e), et õppida tundma kasutusel olevate desinfektsioonivahendite spetsiifilisi ohtusid.
- Hoidke desinfektsioonivahendeid ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt desinfektsioonivahendite mahutitel olevatele siltidele.



NAHASSE TUNGIMISE OHT

Kõrgsurvepihusti joa sattumisel nahale võivad mürgid tungida kehasse ja põhjustada raskeid kehavigastusi, mille tagajärjeks võib olla amputatsioon. Sellisel juhul tuleb viivitamatult pöörduda **arsti poole**.



- Kasutage ainult pindadele pihustamiseks. Ärge pihustage inimestele ja loomadele.
- Ärge suunake pihustusotsakut kellelegi ja otsaku ees olevale enda kehaosale. Näiteks ärge üritage lekkeid peatada ühegi kehaosaga.
- Kasutage alati pihustusotsaku kaitset. Ärge pihustage ilma pihustusotsaku kaitsmeta. Kasutage ainult Graco pihustusotsakuid.
- Olge pihustusotsakute puhastamisel ja vahetamisel ettevaatlik. Kui pihusti otsak pihustamisel ummistub, järgige jaotises **Rõhu alandamise protseduur**, lk 11 toodud juhiseid rõhu vähendamise kohta enne pihusti otsaku puhastamiseks eemaldamist.
- Rõhk püsib seadmes ka pärast toite väljalülitamist. Ärge jätke seadet järelevalveta vooluvõrku ega rõhu alla. Kui seade jääb järelevalveta või seisma, aga ka enne hooldamist, puhastamist ja detailide eemaldamist lahutage seade vooluvõrgust järgige jaotises **Rõhu alandamise protseduur**, lk 11 toodud juhiseid.
- Kontrollige osi kahjustuste kindlakstegemiseks. Asendage vigased detailid.
- Süsteem suudab toota 69 baari, 6,9 MPa (1000 psi). Kasutage Graco varuosi või lisatarvikuid, mis on lubatud kasutamiseks vähemalt rõhuga 69 baari, 6,9 MPa (1000 psi).
- Ärge kandke pihustit nii, et sõrm on päästikul.
- Enne seadme kasutamist kontrollige, kas kõik ühendused on kindlad.
- Õppige selgeks seadme kiire peatamine ja rõhu kiire alandamine. Tutvuge põhjalikult juhtnuppudega.

HOIATUS



TULEKAHJU- JA PLAHVATUSOHT

Süttivad aarud (nt desinfitseerimisvahendid) töökohal võivad süttida või plahvatada. Tulekahju ja plahvatuse vältimiseks pöörake tähelepanu järgmisele.



- Kasutage pihustamiseks vaid heakskiidetud, mitte tuleohtlikke desinfitseerimisvahendeid.
- Ärge pihustage või kastke ÜHEGI alkoholipõhise või muu tuleohtliku vedelikuga.



- Pihusti tekitab sädemeid. Tuleohtlike vedelike kasutamisel pihusti lähedal hoidke pihusti plahvatusohtlikest aarudest vähemalt 6,1 m (20 jala) kaugusel.



- Kasutage seadet üksnes hea ventilatsiooniga kohas.
- Ärge pihustage elektri- või elektroonikaseadmetele.
- Hoidke töökoht puhas prahist, sh desinfitseerimisvahenditest, kaltsudest ja bensiinist.
- Hoidke tööpiirkonnas käepärast töötav tulekustuti.



SEADME VAARKASUTUSE OHT

Seadme väärkasutamine võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.



- Ärge töötage või pihustage laste läheduses. Hoidke seadet alati lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge sirutage liiga kaugemale ega seiske ebakindlal toel. Töötage kogu aeg sobivas ja kindlas asendis.
- Olge tähelepanelik ja jälgige oma tegevust.
- Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite või alkoholi mõju all.
- Ärge muutke ega modifitseerige seadet. Muutmine võib tühistada vastavustunnistused ja põhjustada ohte.
- Kasutage ainult kuivades kohtades. Vältige laadija kokkupuudet veega ja ärge jätke seda vihma kätte.
- Kasutage hästivalgustatud kohtades.
- Veenduge, et kõik seadmed oleks hinnatud ja heaks kiidetud kasutamiseks keskkonnas, kus te seda kasutate.



ELEKTRILOOGIOHT

See seade tuleb maandada. Süsteemi vale maandamine, seadistus või kasutamine võib põhjustada elektrilöögi.



- Enne seadme hooldamist lülitage see välja ja eemaldage toitejuhe pistikupesast.
- Kasutage ainult õigesti maandatud pistikupesi.
- Kasutage ainult kolmesoonelist pikendusjuhet.
- Veenduge, et toite- ja pikendusjuhtmete maandustihvid oleksid kahjustamata.
- Ärge puutuge kokku veega või vihmaga. Hoidke siseruumides.



ISIKUKAITSEVAHENDID

Kandke asjakohaseid kaitsevahendeid, kui olete tööpiirkonnas, et hoida ära raskeid vigastusi, sh silmavigastused, põletushaavad, kuulmise kadu ja desinfitseerimisvahendi kemikaaliaurude sissehingamine. Kaitsevahendite hulka kuuluvad muuhulgas järgmised vahendid.

- Silma- ja kuulmiskaitsevahendid.
- Sobivad respiraatorid, kaitseriided ja -kindad.
- Kõik desinfitseerimisvahendi toota täpsustatud kaitsevahendid.

⚠️ HOIATUS




MAANDUS


See toode tuleb maandada. Elektrilühise tekke korral vähendab maandus elektrilöögiriski, juhtides elektrivoolu maandusjuhtmesse. See toode on varustatud juhtmega, millel on maandusjuhe koos sobiva maandatud pistikuga. Pistik tuleb ühendada pistikupessa, mis on paigaldatud ja maandatud kõigi kohalike koodeksite ja eeskirjade järgi.

- Maandusega pistiku vale paigaldamise või täiustamise tulemuseks võib olla elektrilöögioht.
- Toode on mõeldud kasutamiseks vooluvõrgus nimipingel 120 V või 230 V ja selle maandusega pistik sarnaneb allpool oleval joonisel näidatud pistikule.

120 V USA



230 V



- Ühendage toode pistikupessa, millel on pistikuga sama konfiguratsioon.
- Ärge muutke kaasasolevat pistikut. Kui pistik ei sobi pistikupessa, siis laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.
- Ärge kasutage selle tootega adapterit.
- Kui on vajalik juhtme või pistiku parandamine või vahetamine, ärge ühendage maandusjuhet ühegi lameda pistikuharuga.
- Maandusjuhe on isolatsiooniga, mille välispind on roheline ja kas kollaste triipudega või ilma nendeta.
- Kui te ei mõista maandamisjuhendit täielikult või kahtlustate, et toode ei ole õigesti maandatud, pidage nõu kvalifitseeritud elektrikuga või hooldustehnikuga.


Pikendusjuhtmed

- Kasutage ainult kolmekiulist pikendusjuhet, millel on maanduspistik ja kontakt, millesse toote pistik sobib.
- Kui kasutate pihustit õues, kasutage õues kasutamiseks mõeldud pikendusjuhet.
- Veenduge, et teie pikendusjuhe ei oleks vigastatud.
- Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et see oleks piisavalt jäme, et sobida pihusti jaoks tarvisminevale vooluhulgale. Väiksema juhtme kasutamine võib põhjustada juhtmes pingelanguse, toitekao ja seadme ülekuumenemise. Kahtluse korral kasutage suuremat mõõtu. Mida väiksem numbriga mõõt, seda suurema läbimõõduga juhe. Vt tabelit sobivate suuruste ja pikkuste kohta.

Elektrijuhi suurus		Pikkus
AWG (Ameerika juhtmesortiment)	Meetermõõdustik	Maksimum
16	1,5 mm ²	8 m (25 jalga)
12	2,5 mm ²	15 m (50 jalga)

Pihusti teave

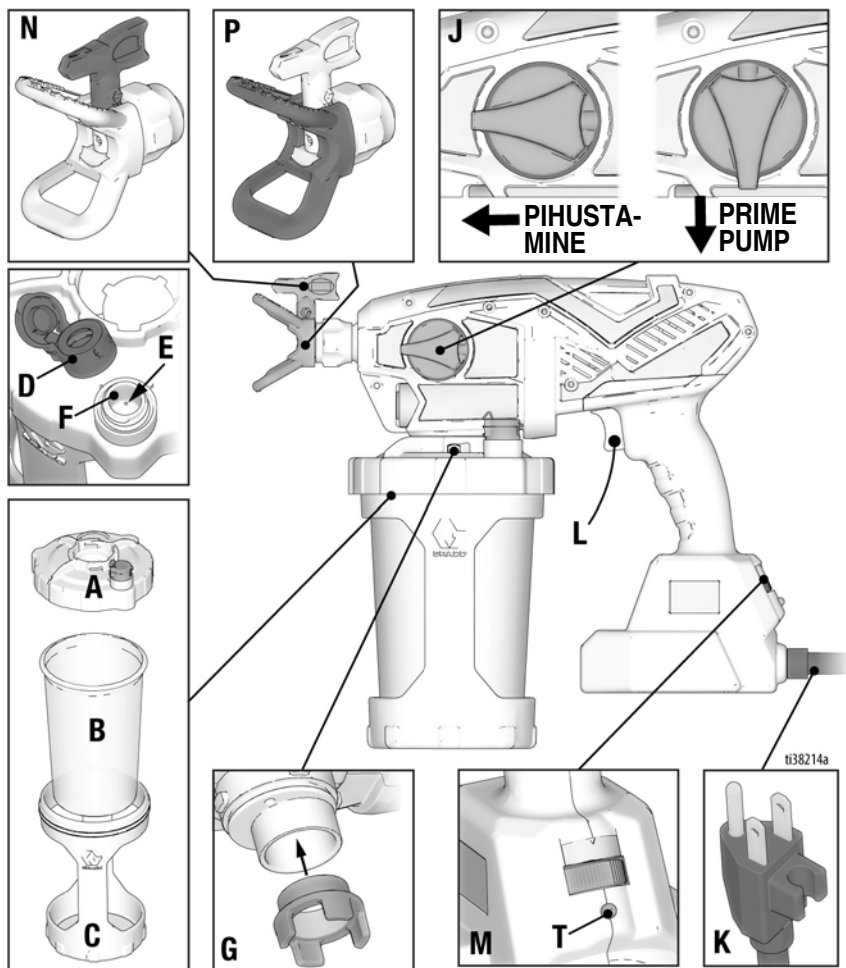


Pihusti teave




A	Anuma kaas
B	FlexLiner
C	Anuma hoidik
D	VacuValve kate
E	VacuValve õhuava
F	VacuValve mahuti
G	Pumba filter






J	Täitmisnupp
K	Toitejuhe
L	Päästik
M	Kiiruse juhik
N	Pihusti otsak
P	Pihustusotsaku kaitse
T	Diagnostika tuli

Käivitamine

				
<p>Kasutage pihustamiseks vaid heakskiidetud, mitte tuleohtlikke desinfektsioonivahendeid.</p> <p>Ärge pihustage või kastke ÜHEGI alkoholipõhise või muu tuleohtliku vedelikuga.</p> <p>Tagage pihustusel hea ventilatsioon. Võimaldage piisavas koguses värske õhu liikumist läbi pihustusala.</p>				

Rõhu alandamise protseduur

 Alandage rõhku alati, kui näete seda sümbolit.

				
<p>Kasutamise ajal tõuseb pihusti sees rõhk kuni 6,9 MPa, 69 baari (1000 psi). Surve all oleva vedeliku nahast läbi tungimise ja vedeliku pritsimise tõttu tõsiste vigastuste tekkimise vältimiseks järgige surve alandamise protseduuri, kui pihustamise lõpetate ning seadet puhastate, kontrollite, hooldate või transpordite.</p>				


1. Lahutage toide (eemaldage toitejuhe kontaktist).
2. Rõhu alandamiseks pöörake täitmise/pritsimise nupp alla asendisse PRIME.



Uue pihusti loputamine

See pihusti tarnitakse tehases koos väikese koguse testvedelikuga. **Loputage pihusti enne seadme esmakasutamist sellest kindlasti puhtaks.**

1. Paigaldage toode FlexLiner anuma hoidikule.

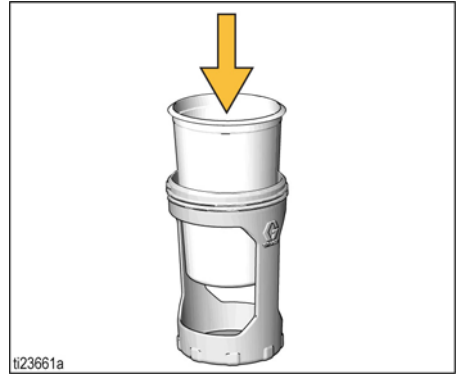


2. Täitke FlexLiner sooja veega.




Käivitaminine

3. Keerake anuma kate anuma hoidiku külge tugevalt kinni õhukindlaks suletuseks.

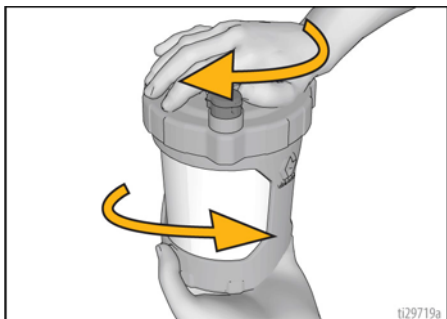


4. Paigaldage anum pihusti külge järgnevalt.
- Joondage VacuValve'i kate anuma kattel täitmisnupuga.
 - Suruge anuma koost pihusti külge. Pöörake lukustamiseks.


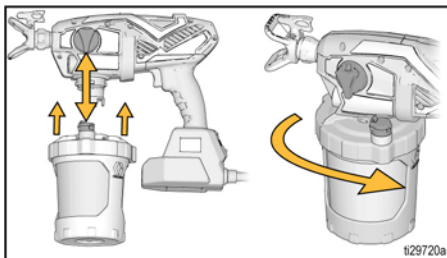


5. Ühendage pihusti toiteallikaga.
6. Keerake täitmise/pihustamise nupp asendisse PRIME. Keerake kiirusjuhik asendisse 10.
7. Pöörake pihusti tagurpidi. Hoidke päästikut viis sekundit all.


MÄRKUS: Vett ei pritsita, vaid see ringleb pumbas ja liigub tagasi anumasse.

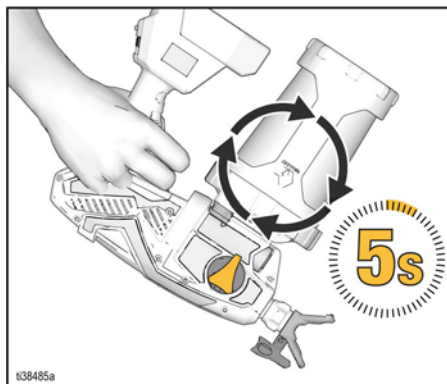

8. Pöörake pihustiotsakut 180 kraadi asendisse UNCLOG. Keerake täitmisnupp ettepoole pihustamisasendisse (SPRAY).

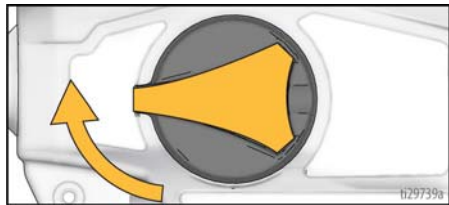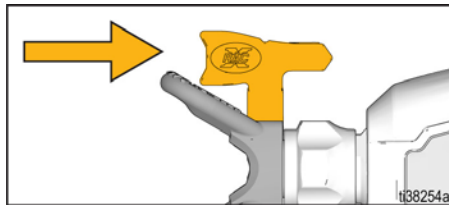

9. Hoides pihustit tagurpidi suunake see jäätmekogujasse. Hoidke päästikut 10 sekundit all.

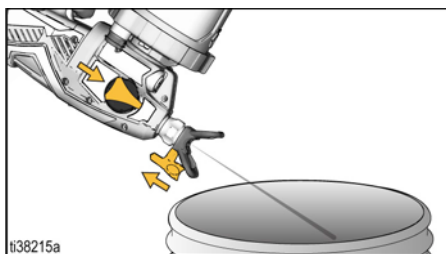

MÄRKUS

Ärge kasutage pihustit ilma vedelikuta. Tühja pihusti kasutamine kahjustab pumpa.

10. Valage allesjäänud vesi tootest FlexLiner välja jäätmekogujasse.
11. Pihusti on nüüd loputatud ja kasutamiseks valmis. Vt jaotist **Uue töö alustamine**, lk 13.

TÄHTIS! Mootoril on sisseehitatud funktsioon, mis kaitseb seda ülekoormuse eest. Kui mootor peatub, siis järelikult rakendus termolüliti.

Ärge viige pihustit poodi tagasi. Mootor töötab pärast 20–30-minutilist jahtumist jälle tavapäraselt.

Uue töö alustamine

Vaadake desinfitseerimisvahendi sildil olevaid tootja soovitusi. Kui vajalik on lahendamise, siis lahendage desinfitseerimisvahendit eraldi konteineris.


MÄRKUS

Vaht desinfitseerimisvahendis võib põhjustada pihustit kahjustavaid probleeme. Oodake, kuni vaht on kadunud, ja täitke FlexLiner.

Kui kasutate pihustit esimest korda, vt **Uue pihusti loputamine**, lk 11.


1. Teostage **Rõhu alandamise protseduur**, lk 11.
2. Sisestage üks Flexliner anum hoidikusse ja täitke õigesti valmistatud desinfitseerimisvahendiga.

MÄRKUS: Veenduge, et toote FlexLiner pealispinnal poleks kahjustusi, nt volte. Kahjustuste korral **ÄRGE KASUTAGE**.

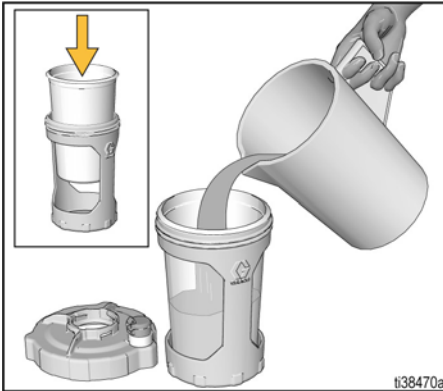


3. Keerake anuma kate anuma hoidiku külge tugevalt kinni õhukindlaks suletuseks.


MÄRKUS: Anuma kate siseküljel olev vaseliin tagab õhukindla sulgemise.

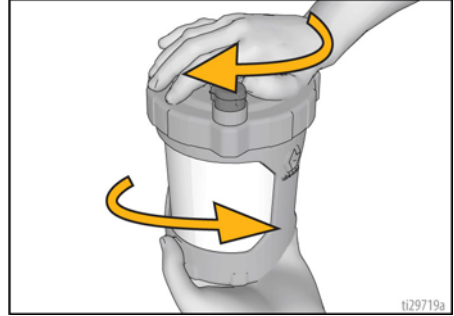

4. Veenduge, et pumba filter oleks paigaldatud ja puhas.

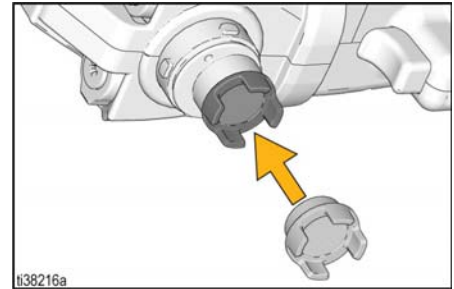

5. Paigaldage anum pihusti külge järgnevalt.
 - a. Joondage VacuValve'i kate anuma kattel täitmisnupuga.
 - b. Suruge anuma koost pihusti külge. Pöörake lukustamiseks.

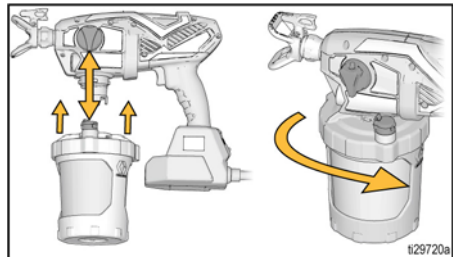


Käivitaminine

6. Täitke pump desinfitseerimisvahendiga järgmiselt:

- a. Veenduge, et täitmishüpp on suunatud allapoole asendisse PRIME.




- b. Ühendage pihusti maandatud toiteallikaga.

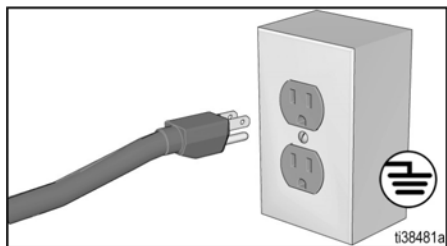


- c. Pöörake pihusti tagurpidi. Hoidke päästikut 5 sekundit all.


MÄRKUS: Desinfitseerimisvahendit ei pritsita, vaid see ringleb pumbas ja liigub tagasi anumasse.

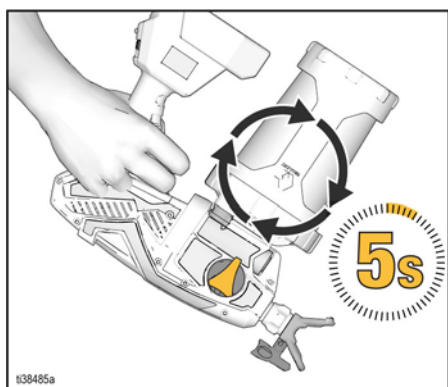


- d. Pöörake pihusti üles ja avage VacuValve'i kate.

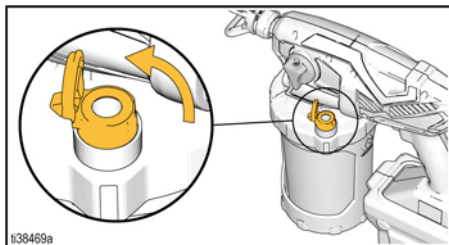

- e. Kallutage pihustit, et VacuValve oleks kõrgeimas asendis.
- f. Pigistage toodet FlexLiner ettevaatlikult, kuni desinfitseerimisvahend siseneb VacuValve'i mahutisse ja kogu õhk on anumast kadunud.


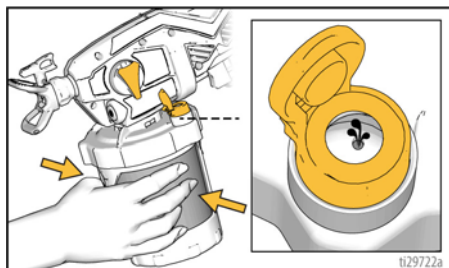


- g. Jätkake toote FlexLiner pigistamist ja samal ajal sulgege VacuValve'i kate.

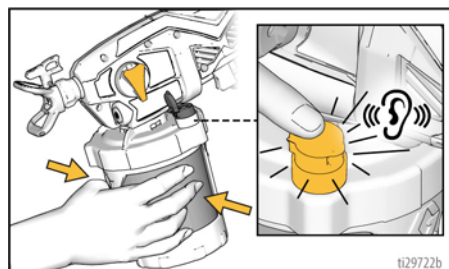

MÄRKUS: Kui toodet FlexLiner ei pigistata ja VacuValve'i kate on avatud, siis siseneb õhk kiiresti FlexLinerisse. Kui anumast on näha õhumulle, siis korrake samme E–G.

7. Veenduge, et pihustiotsak oleks otse asendis SPRAY. Keerake täitmisenupp ettepoole pihustamisasendisse (SPRAY).

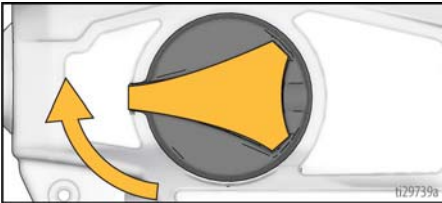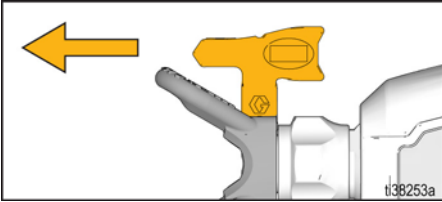

8. Vajutage päästikut ja veenduge, et pihustist pritsitakse desinfektsioonivahendit. Kui pihusti ei alusta pritsimist viie sekundi jooksul, **LÕPETAGE** ja korrake käivitamist.

MÄRKUS

Ärge kasutage pihustit ilma vedelikuta. Tühja pihusti kasutamine kahjustab pumpa.

Kuidas pihustada?

Kuidas pihustada?



Kasutage pihustamiseks vaid heakskiidetud, mitte tuleohtlikke desinfektsioonivahendeid.

Ärge pihustage või kastke ÜHEGI alkoholipõhise või muu tuleohtliku vedelikuga.

Tagage pihustusala hea ventilatsioon. Võimaldage piisavas koguses värske õhu liikumist läbi pihustusala.

Pihustusotsaku valimine



Nahasse tungimisest tingitud raskete vigastuste vältimiseks ärge pange kätt pihustusotsaku ette, kui pihustusotsakut ja otsakukaitset paigaldate või eemaldate.

Pihustiga on kaasas kolmes suuruses pihustusotsakud.

Peen	FFLP310
Keskmine	LP313
Jäme	LP515

Teie pihustile on tehases kinnitatud keskmise suurusega pihustusotsak.


Valige desinfektsioonivahendi õigeks pihustamiseks sobiv pihustusotsak.

Vaadake desinfektsioonivahendi sildil olevaid tootja soovitusi.


Selleks et vältida pihustusotsaku lekke, veenduge, et pihustusotsak ja otsakukaitse oleksid korralikult paigaldatud.

1. Teostage **Rõhu alandamise protseduur**, lk 11.


2. Kasutage pihustusotsakut (A), et rihtida TipSeal™ (B) (tihendid) pihusti otsakukaitsega (C).

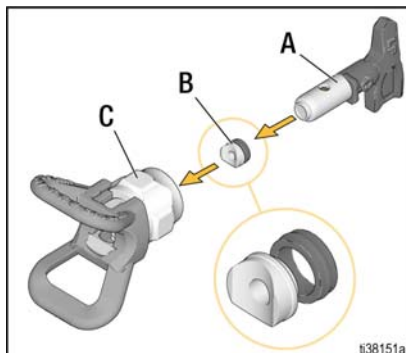

3. Sisestage pihustusotsak pihustusotsaku kaitsemesse. Veenduge, et pihustiotsak oleks otse asendis SPRAY.

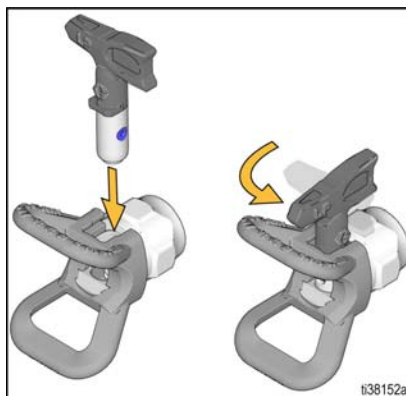

4. Keerake pihustusotsaku kaitse pihusti külge ja pingutage käega.

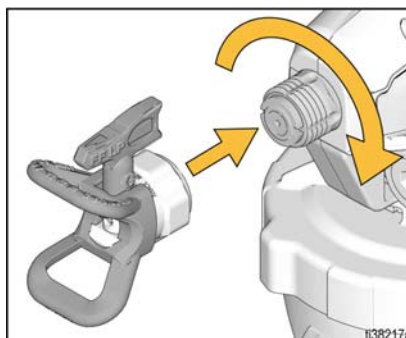


MÄRKUS: Otsakud kuluvad kasutamise käigus ja need tuleb perioodiliselt välja vahetada.

Pihustusotsaku suunamine



Nahasse tungimisest põhjustatud raskete vigastuste vältimiseks ärge pange kätt pihustusotsaku kaitse ette, kui paigaldate või eemaldate pihustusotsakut ja otsakukaitset.

Reguleerige pihustusotsaku kaitset soovitavasse vertikaalse või horisontaalse pihustamise suunda.

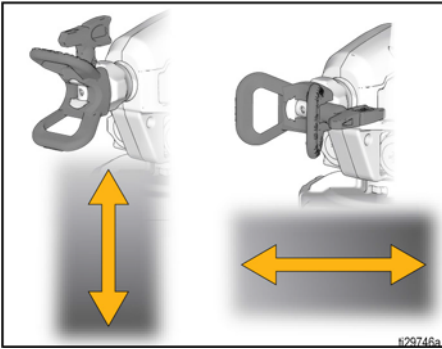


Pihustamise alustamine ja surve reguleerimine

Desinfektsioonivahendi õigeks pihustamiseks vaadake alati desinfektsioonivahendi tootja soovitusi.

1. Suunake pihusti pinnale, millele soovite pihustada.
2. Seadke kiirusejuhik kõige madalamale astmele.
3. Vajutage püstoli päästikut ja hoidke seda all.

4. Suurendage aeglaselt rõhku, kasutades kiirusejuhikut. Seadke see madalaimasse asendisse, mis võimaldab piisavalt desinfektsioonivahendit pihustada. See aitab vähendada liigset pihustamist.

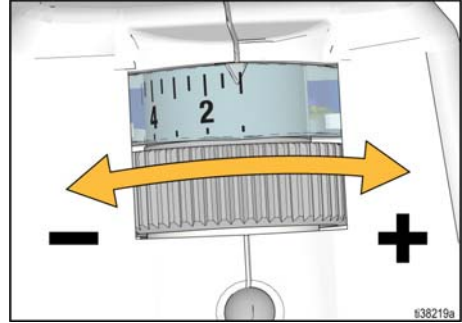


5. Reguleerige pihusti kaugust pinnast ja oma käe liikumise kiirust, et katta soovitud pind.

Kui pihusti ei pihusta, proovige ühte järgmistest sammudest.

- Veenduge, et anuma hoidikus on ainult üks FlexLiner. On võimalus, et kaks sisu istuvad tihedalt vastu üksteist ja vaatamisel näivad ühena.
- Tehke kindlaks, et toote FlexLiner pealispinnal poleks kahjustusi, nt volte. Kahjustuste korral ÄRGE KASUTAGE.

Kuidas pihustada?

- Veenduge, et konkreetne anuma kate oleks korralikult hoidiku külge kinni keeratud. Kui keermed on katte all nähtavad, kui kate on kõvasti kinni keeratud, siis istub kate keermetes viltu. Eemaldage anuma kate täielikult ja paigaldage anuma hoidik selliselt, et kinnikeeratuna keermeid nähtaval poleks.

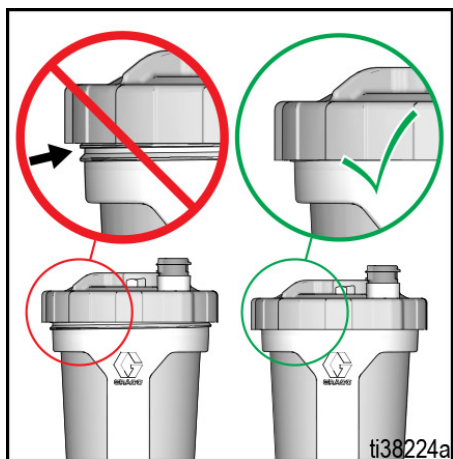

- Korrake samme 6–8 lehekülgedel 14–15 veendumaks, et kogu õhk on FlexLinerist välja pääsenud.
- Veenduge, et pihustusotsak poleks ummistunud. Vt **Otsaku ummistuste puhastamine**, lk 18.
- Kui pihusti pritsib tagurpidi asendis desinfektsioonivahendit, siis on anumask õhku. Vt jaotist **Uue töö alustamine**, lk 13, sammud 6–8.
- Asendage VacuValve'i kate. Pihustiga on kaasas kaks varu VacuValve katet.
- Kui pihusti ikkagi ei pritsi, vt jaotist **Veatsing**, lk 25.

Otsaku ummistuste puhastamine




Sellel pihustil on pööratav pihustusotsak, mida saab ummistuse korral (materjaliosakesed või praht) kiirelt ja hõlpsalt puhastada, ilma et peaks pihusti lahti võtma.

1. Pihusti otsakust ummistuse eemaldamiseks pöörake täitmise/pritsimise nupp alla asendisse PRIME.



2. Pöörake pihusti otsak asendisse UNCLOG (ummistuse eemaldamine).

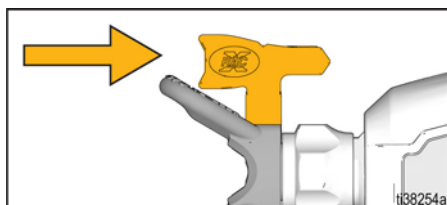


3. Keerake kiirusjuhik asendisse 10.



4. Suunake pihusti jäätmekogujasse ja keerake täitmisenappu ettepoole asendisse SPRAY (pihustamine). Vajutage päästikut viis sekundit, et eemaldada ummistus.

MÄRKUS: Kui pihustusotsak on ummistunud, tuleb korrata samme 1–4 või vahetada see uue pihustusotsaku koostu vastu välja. Vt jaotist **Pihustusotsaku valimine**, lk 16.

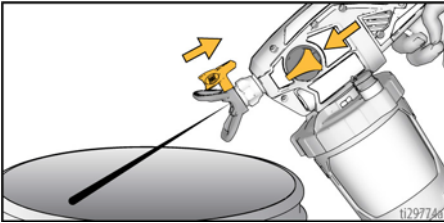

5. Keerake täitmisenappu allapoole asendisse PRIME. Pöörake pihustiotsak tagasi asendisse SPRAY (pihustamine). Keerake täitmisenappu ettepoole asendisse SPRAY ja jätkake pihustamist.

FlexLineri täitmine

Kui pihustis saab desinfektsioonivahend otsa, siis täitke FlexLinerit järgmiselt.

1. Teostage **Rõhu alandamise protseduur**, lk 11.
2. Eemaldage pihustilt anuma koost. Asetage pihusti riidelapile, et koguda kokku tilkuv desinfektsioonivahend.
3. Eemaldage anuma kate anuma hoidikust.
4. Järgige samme 2–8 jaotises **Uue töö alustamine**, lk 13.

Puhastamine ja hoiustmine

Puhastamine ja hoiustmine

Kasutamise järel peab pihustit puhastama sooja veega, et eemaldada pihustilt desinfektsioonivahend ja jääkained. Puhastamine pärast süsteemist vee eemaldamist tagab probleemiteta käivitumise pihusti järgmisel kasutamisel.



Puhastamiseks kasutage ainult vett.

Puhastage hästi ventileeritud piirkonnas. Võimaldage piisavas koguses värske õhu liikumist läbi pihustusala.


Seadmete tõsise kahjustumise ärahoidmiseks ärge laske pihusti elektroonilistel osadel veega kokku puutuda. Hoidke puhastamise ajal pihustit **vähemalt 25 cm (10 tolli)** anuma äärest kõrgemal.

MÄRKUS

Pihustisse jäänud desinfektsioonivahend kahjustab pihustit. Loputage kasutamise järel sooja veega, et vältida kahjustamine. Vt jaotist **Pihusti puhastamine**, lk 20. Ärge pange desinfektsioonivahendiga pihustit hoiule.

Pihusti puhastamine

1. Teostage **Rõhu alandamise protseduur**, lk 11.
2. Eemaldage pihustilt anuma koost. Asetage pihusti riidelapile, et koguda kokku tilkuv desinfektsioonivahend.

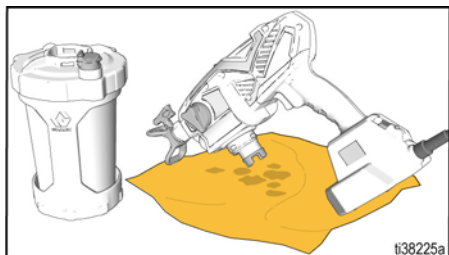

3. Eemaldage anuma kate anuma hoidikust.
4. Valage üleliigne desinfektsioonivahend jäätmekogujasse. Hoidke valamisel FlexLinerit oma kohal. Pühkige liigne desinfektsioonivahend anuma kaanelt ära.




5. Te võite kasutatud FlexLineri ära visata ja paigaldada uue või puhastada olemasoleva FlexLineri.
6. Täitke FlexLiner sooja veega.




Puhastamine ja hoiustmine


7. Keerake anumate kate anumate hoidiku külge tugevalt kinni õhukindlaks suletuseks.

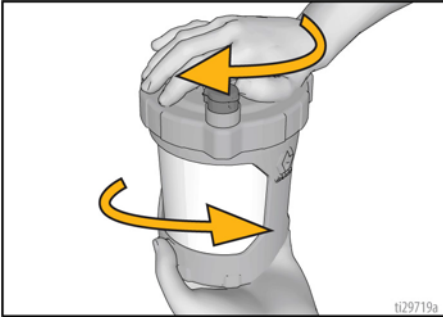

8. Paigaldage anum pihusti külge.

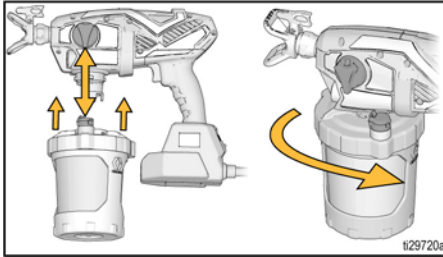


9. Keerake täitmise/pihustamise nupp asendisse PRIME. Keerake kiirusjuhik asendisse 10.

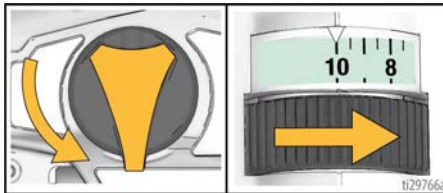


10. Pöörake pihusti tagurpidi. Vajutage päästikule kümme sekundit, et puhastada pumba.

MÄRKUS: Vett ei pritsita, vaid see ringleb pumbas ja liigub tagasi anumasse.

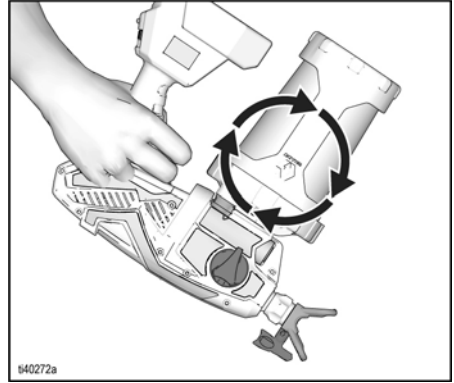

11. Veenduge, et pihustiotsak oleks otse asendis SPRAY. Keerake täitmisnupp ettepoole pihustamisasendisse (SPRAY).
12. Hoides pihustit tagurpidi suunake see jäätmekogujasse.
- a. Vajutage kümme sekundit päästikule. Vabastage päästik.

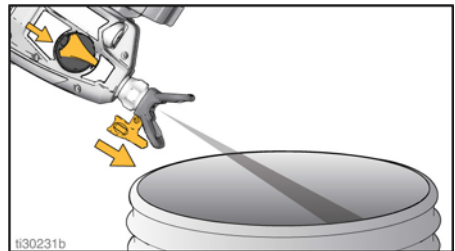


Puhastamine ja hoiustmine


- b. Keerake täitmisnupp allapoole asendisse PRIME. Pöörake pihustusotsak asendisse UNCLOG.
- c. Keerake täitmisnupp ettepoole pihustamisasendisse (SPRAY). Vajutage 30 sekundit päästikut, kuni pihusti on puhas. Vabastage päästik.

MÄRKUS


Ärge kasutage pihustit ilma vedelikuta. Tühja pihusti kasutamine kahjustab pumba.

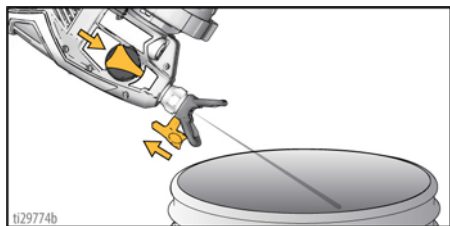

13. Keerake täitmisnupp allapoole asendisse PRIME.
14. Lahutage toide (eemaldage toitejuhe kontaktist).
15. Eemaldage pihustilt anuma koost. Eemaldage anuma kate anuma hoidikust ja valage kasutamata vesi jäätmekogujasse.
16. Kõrvaldage jäätmeämbris olev vedelik vastavalt desinfektsioonivahendi mahutil olevale sildile ja kehtivatele määrustele.
17. Eemaldage pihustilt pihustusotsak, pihustusotsaku kaitse ja pumba filter. Puhastage sooja veega. Vajadusel võib kasutada pehmet harja.

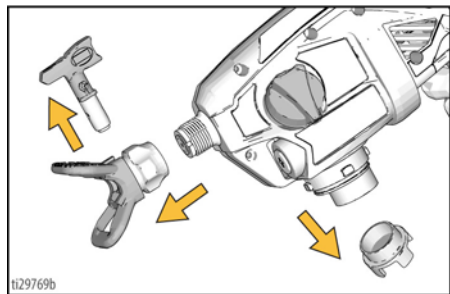

18. Kasutage anuma hoidiku, kate ja pihusti puhastamiseks pehmet lappi.

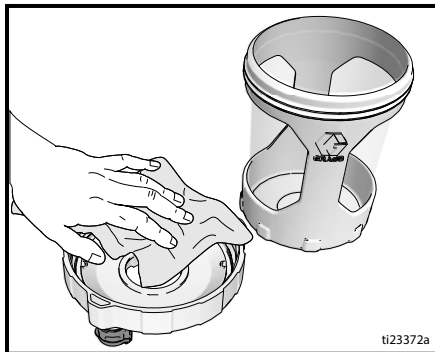

19. Pihusti välispinnalt värvi pühkimiseks kasutage pehmet, veega või loputusvedelikuga niisutatud lappi.

Hoiustamine

- Ärge pange pihustit hoiule, kui süsteem on rõhu all. Jälgige, et täitmisnupp oleks allpooles asendis PRIME.



- Ärge pange desinfektsioonivahendiga pihustit hoiule.
- Ärge laske veel pihustis jäätuda.
- Hoiustage pihustit ainult püstises asendis.
- Hoidke pihustit siseruumides, jahedas ja kuivas kohas.
- Hoidke pihustusotsakut, otsaku kaitset ja pihusti pumba filtrit, et neid saab järgmisel korral kasutada.

Hooldus

Regulaarne hooldus on oluline, et tagada teie pihusti nõuetekohane töö.




Tegevus	Intervall
Kontrollige pumba filtrit.	Iga päev või iga kord, kui pihustate
Kontrollige, kas korpused avad pole ummistunud.	Iga päev või iga kord, kui pihustate
Kontrollige, kas pumba filtri all olevad sisendavad pole ummistunud.	Igal pihusti puhastamisel


Väljundklappide puhastamine

Mustus ja praht väljundklappide koostudes võib mõjutada pihusti tööd ja see tuleb puhastada.

1. Kolme väljundklapi puhastamiseks eemaldage kaks pumba pistikut ja eesmine klapp. Eemaldage pumba korgid 8 mm või 5/16" kuuskantvõtmega.

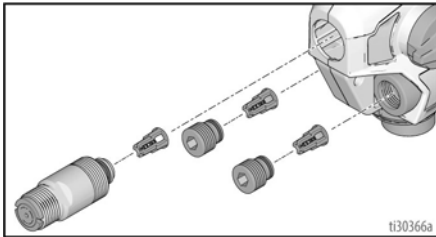


2. Puhastage väljundklapp sooja veega.
3. Kontrollkuul peaks hoidikus vedru vastu vabalt liikuma.
4. Kui väljundklapi koost eemaldati klapi pistikult, pange kokku vastavalt joonisele. Jätke pistiku otsa või eesmise klapi ja väljundklapi ääre vahele ruumi.

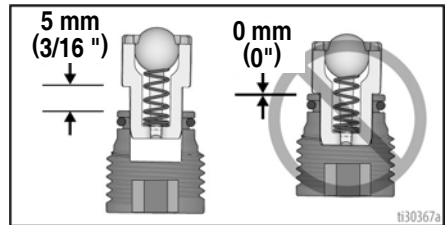

MÄRKUS

Ärge suruge väljundklappe lõpuni klapi pistikutesse või eesmise klapi. Kui väljundklapid on lõpuni klapi pistikutesse või eesmise klapi surutud, väheneb pihusti töö efektiivsus.

- a. Veenduge, et klapi pistikul ja eesmisel klapiil on olemas vastavad rõngastihendid.
- b. Paigaldage kaks pumba pistikut ja eesmine klapp. Paigaldage pumba korgid 8 mm või 5/16" kuuskantvõtmega. Pingutage eesmist klappi jõumomendiga 6,2–7,3 N•m (55–65 in•lb) ja pumba korke 2,6–2,8 N•m (23–25 in•lb).

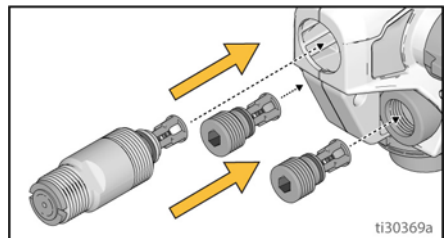


Utiliseerimine ja kasutuselt kõrvaldamine

Toote kasutusea lõppemine

Toote kasutusea lõpus demonteerige ja utiliseerige toode vastutusrikkalt.

- Teostage **Rõhu alandamise protseduur**, lk 11.
- Eemaldage ja utiliseerige vedelikud vastavalt kehtivatele reeglitele. Vaadake tootja ohutuskaarte.

- Eemaldage mootorid, akud, trükkplaadid, LCD-kuvarid ja muud elektroonikakomponendid. Utiliseerige vastavalt kehtivatele reeglitele.
- Ärge utiliseerige elektroonikakomponente koos olmeprügiga ja tööstusjäätmetega.

- Toimetage toode ümbertöötlemiskeskusesse.

Veotsing



Lahutage toide ja vähendage survet enne lahti võtmist või parandamist. Vt jaotist **Rõhu alandamise protseduur**, lk 11.



Pihusti diagnostika


Probleem	Põhjus	Lahendus
Pihusti ei tee päästiku vajutamisel häält	Diagnostika tuli ei vilgu pihusti esimesel ühendamisel. Märgeb, et pihustil puudub toide.	Kontrollige, kas pihusti saab voolu. Asendage korpuse/Smartcontroli koost. Asendage Smartcontroli korpuse koost.
	Diagnostika tuli vilgub pihusti esimesel ühendamisel ühe korra. Märgeb, et pihustil on olemas toide.	Mootor on ülekuumenenud, oodake 20–30 minutit, kuni mootor jahtub. Mootori harjad on kulunud, vahetage mootor.
	Diagnostika tuli vilgub päästikule vajutamisel neli korda. Märgeb, et rootor on blokeerunud.	Vahetage pumbaplokk ja/või mootor.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Pihusti teeb häält, aga päästiku vajutamisel desinfitseerimisvahendit ei pihustata	Pihusti on täitmata.	Täitke pump. Vt jaotist Rõhu alandamise protseduur , lk 11.
		Veenduge, et anumad poleks vahtu. Oodake, kuni vaht on kadunud.
		Veenduge, et anuma hoidikus on ainult üks FlexLiner.
		Tehke kindlaks, et toote FlexLiner pealispinnal poleks kahjustusi, nt volte. Kahjustuste korral ARGE KASUTAGE.
		Veenduge, et konkreetne anuma kate oleks korralikult hoidiku külge kinni keeratud. Kui tihedalt kinnikeeratud kattega on keermed anuma katte all nähtaval, eemaldage anuma hoidik ja paigaldage uuesti selliselt, et kinni keeratuna poleks keermeid näha.
		Veenduge, et konkreetne anuma kate on kõvasti hoidiku külge kinni keeratud. Korralikuks pihustamiseks peab olema kaan tihedalt anumale keeratud.
		Veenduge, et anuma koost on korralikult pihusti külge lukustunud.
		Veenduge, et kogu õhk on FlexLinerist väljunud ja et VacuValve'i kate on korralikult suletud.
		Puhastage VacuValve'i mahuti ja VacuValve'i õhuava.
		Asendage VacuValve'i kate.
		Puhastage pihusti. Vt jaotist Pihusti puhastamine , lk 20.
Pihusti teeb häält, aga päästiku vajutamisel desinfitseerimisvahendit ei pihustata (jätkub)	Täitmisenupp on allpoolses asendis PRIME.	Keerake täitmisenupp ettepoole pihustamisasendisse (SPRAY).
	Pihustusotsak ei ole asendis SPRAY (pihustamine).	Pöörake pihustiotsak asendisse SPRAY.
	Pumba filter ühendatud.	Vt sammu 17 lk 22.
	Kiirusjuhik on seatud liiga madalaks.	Suurendage kiirust kuni seade hakkab pihustama.
	FlexLineris on vähe desinfitseerimisvahendit või see puudub.	Täitke FlexLiner desinfitseerimisvahendiga uuesti ja täitke pump. Vt jaotist FlexLineri täitmine , lk 19.
	Pumba tööiga on läbi saanud.	Vahetage välja pumbaplokk.
	Diagnostika tuli vilgub päästikule vajutamisel neli korda. Märgib, et rootor on blokeerunud.	Vahetage pumbaplokk ja/või mootor.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Pihusti pritsib halva katvusega	Pihustusotsak ei ole õiges asendis.	Keerake pihustiotsak asendisse SPRAY.
	Pihustusotsak kulunud või kahjustunud.	Vahetage pihustusotsak välja. Vt jaotist Pihustusotsaku valimine , lk 16.
	Väljundklapid mustad või kulunud.	Kolmele väljundklapile juurdepääsuks eemaldage kaks pumba pistikut ja eesmine klapp. Väljundklappide puhastamine Väljundklapid pole korralikult paigaldatud. Vt jaotist Väljundklappide puhastamine , lk 23. Vajaduse korral vahetage välja.
	Pihustatav materjal on gaasiline.	Veenduge, et anum poleks vahtu. Oodake, kuni vaht on kadunud. Vt jaotist Uue töö alustamine , lk 13, et FlexLinerist kogu õhk välja lasta.
	Pumba tööiga on läbi saanud.	Vahetage välja pumbaplokk.
Pihusti töötab katkendlikult või väga aeglaselt	Desinfektsioonivahend on sattunud vette.	Võimaldage pihustit ära kuivada.
		Vahetage mootor ja/või SmartControli korpuse koost.
Desinfektsioonivahend lekib anuma keereta vahelt välja	Anum ei istu korralikult oma pesas.	Veenduge, et anuma hoidikus on ainult üks FlexLiner.
		Tehke kindlaks, et toote FlexLiner pealispinnal poleks kahjustusi, nt volte. Kahjustuste korral ÄRGE KASUTAGE.
		Veenduge, et konkreetne anuma kate oleks korralikult hoidiku külge kinni keeratud. Kui tihedalt kinnikeeramisel on keermed anuma hoidiku all nähtaval, eemaldage anuma hoidik ja paigaldage uuesti selliselt, et kinni keeratuna poleks keermeid näha.
		Veenduge, et konkreetne anuma kate on kõvasti hoidiku külge kinni keeratud. Korralikuks pihustamiseks peab olema kaan tihedalt anumale keeratud.
		Õhu eemaldamisel FlexLinerist vältige anuma hoidiku painutamist või sellele surve avaldamist.
		Õhu eemaldamisel FlexLinerist vältige mahuti hoidiku alla tõmbamist.
		Veenduge, et FlexLineri serv ja anuma katte tihend on kahjustamata.
		Veenduge, et FlexLineri serv ja anuma katte tihend pole mustusega ummistunud.
		Vahetage FlexLiner.

Osad

Juhtmega, õhuvaba ja käeshoitav toode SaniSpray HP 20

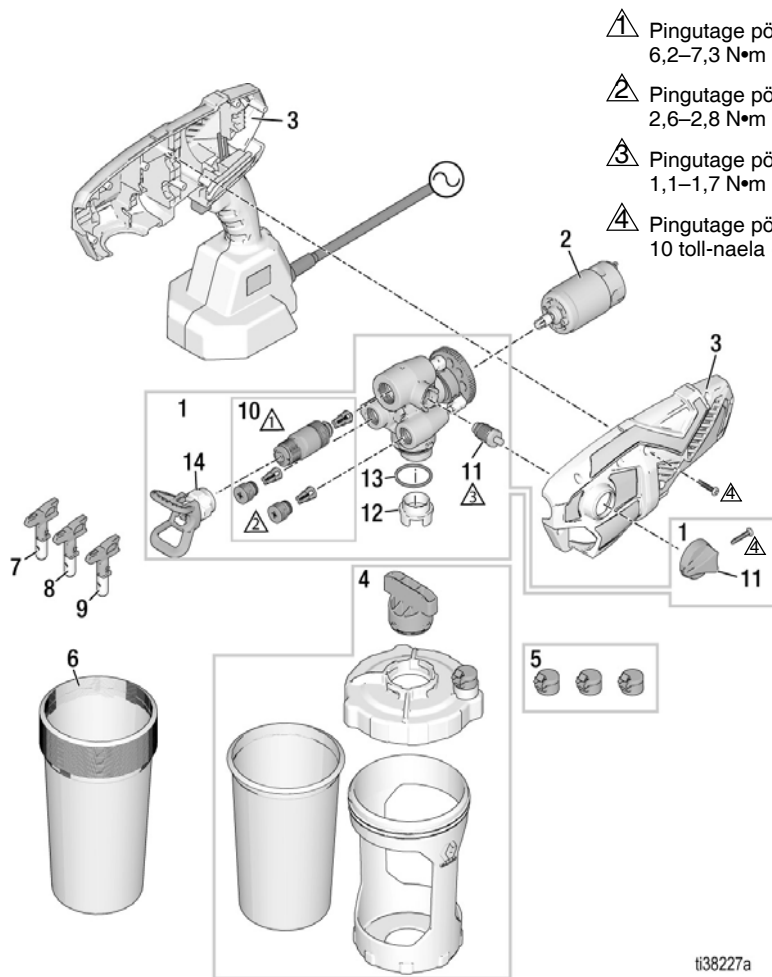

ti38227a

Osade loend - SaniSpray HP 20 juhtmega

Vii- de	Pihusti mudel	Osa	Kirjeldus	Ko- gus
1	Kõik	19Y962	Komplekt, pump, koost	1
2	25R790, 25R960	19Y963	KOMPLEKT, mootor, AC, 120 V	1
	25R943, 25R949, 25R952	25T400	KOMPLEKT, mootor, AC, 230 V	1
3	25R790, 25R960	19Y964	KOMPLEKT, Smartcontrol koos korpusega, 120 V	1
	25R943, 25R949, 25R952	25T401	KOMPLEKT, Smartcontrol koos korpusega, 230 V	1
4	Kõik	17P552	Komplekt, anuma koost, 1,25 l (42 untsi)	1
5	Kõik	17P712	KATE (3 tk pakis)	1
6	Kõik	17P549	FLEXLINER, 1,25 l (42 untsi) (25 tk pakis)	1
7	Kõik	LP313	OTSAK, LP313	1
8	Kõik	LP515	OTSAK, LP515	1
9	Kõik	FFLP310	OTSAK, FFLP310	1
10	Kõik	25T375	KOMPLEKT, klapid, HP 20	1
11	Kõik	25T399	KOMPLEKT, täiteklapp, juhtmega	1
12	Kõik	17P554	FILTER, pump, võrk 60 (3 tk pakis)	1
13	Kõik	16Y425	RONGASTIHEND, pumba sisselase	1
14	Kõik	25R871	KAITSE, pihusutsotsak, HP 20 (otsak pole komplektis)	1
15	Kõik	25T282	KOMPLEKT, pikendus, 15 tolli (pole näidatud)	1
16†	Kõik	25T283	KOMPLEKT, adapter, pikendus (pole näidatud)	1
17▲	Kõik	19Y966	KOMPLEKT, hoiatussildid (pole näidatud)	1
18*	Kõik	25R872	TIPSEAL, polümeer (5 tk) (pole näidatud)	1
19▲	Kõik		KAART, meditsiiniline hoiatus (ei ole näidatud)	1
		179960	Inglise, hispaania, prantsuse	
		17F690	Hollandi, saksa, itaalia	
		17A134	inglise, hiina, korea	
		17R476	Inglise, hispaania, portugali (Brasiilia)	
		26A998	Inglise, hiina, jaapani	
* Pihustiga on kaasas kaks (polümeerist lisatihendit pihustile) TipSeal otsaku tihendit. Desinfektsioonivahendi rakendamisel kasutage varupihustusotsakutega kaasas oleva metalltihendi OneSeal asemel polümeertihendeid TipSeal.				
† Adapter 25T283 on vajalik pikenduse 25T282 ühendamiseks õhuvaba ja käeshoitava tootega SaniSpray HP 20.				
▲ Varuhoiatussildid, lipikud ja kaardid on saadaval tasuta.				

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

Juhtmega, õhuvaba ja käeshoitav toode SaniSpray HP 20		
	Meetermõõdustik	USA
Pihusti		
Maksimaalne töörohk	6,9 MPa, 69 baari	1000 psi
Maksimaalne voolutugevus		
25R790, 25R960		3,6 amprit
25R943, 25R949, 25R952		2,8 amprit
Kaal	2,1 kg	4,6 naela
Mõõtmed		
Pikkus	36,1 cm	14 tolli
Laius	12,7 cm	5 tolli
Kõrgus	30,0 cm	11,8 tolli
Hoiustamistemperatuuri vahemik ♦❖	0° kuni 45° C	32° kuni 113° F
Töötemperatuuri vahemik	4° kuni 32° C	40° kuni 90° F
Niiskuse vahemik hoiundamisel	0–95% suhtelist õhuniiskust, mittekondenseeruv	
Müra		
Helirõhutase	85,1 dBa	
Helivõimsuse tase †	90,0 dBa, mõõtemääramatus K = 0,5 dBa	
Vibratsioonitase (mõõdetud vastavuses standardiga EN50580:2012)	Vibratsiooni kogutase $a_h = 6,5 \text{ m/sek}^2$ Mõõtemääramatus = $0,1 \text{ m/sek}^2$	Vibratsiooni kogutase $a_h = 21,5 \text{ jalga/sek}^2$ Mõõtemääramatus = $0,3 \text{ jalga/sek}^2$
Toitejuhe	1 mm ² , 3-sooneline	18 AWG, 3-sooneline
Pikkus		
25R790, 25R960	45,7 cm	18 tolli
25R943, 25R949, 25R952	3 m	9,8 jalga
Elektrisüsteemile kehtivad nõuded		
25R790, 25R960	120 V AC, 60 Hz, 15 A, 1 Ø	
25R943, 25R949, 25R952	230 V AC, 50 Hz, 16 A, 1 Ø	
Maksimaalne otsaku avaus	0,48 mm	0,019 tolli
Märkused		
♦ Vee või lateksvärvi külmumine pumbas kahjustab pumpa.		
❖ Löögid plastosade pihta madala temperatuuri juures võivad neid kahjustada.		
† Kõik näidud on võetud täitmisrežiimis tööasendis. Helivõimsusetaset katsetati ISO 3741 alusel 1 m (3,3 jala) sügavusel.		

Graco piiratud garantii

Graco garanteerib, et kogu selles dokumendis kirjeldatud Graco toodetud seadmestik, mis kannab Graco nime, ei sisalda Graco volitatud edasimüüjalt ostjale kasutamiseks müümise päeval materjalidefekte ega valmistusvigu. Graco varustab üheksakümne (90) päeva jooksul alates müügikuupäevast remondiosadega, kui Graco teeb kindlaks, et seade on vigane. See garantii kehtib ainult siis, kui seadmestik on paigaldatud, hooldatud ja seda on kasutatud Graco kirjalike soovitude kohaselt.

See garantii ei hõlma ning Graco ei vastuta üldise kulumise ja purunemise või mis tahes tõrke, kahjustuse või kulumise eest, mille on põhjustanud vale paigaldus, väärkasutus, abrasiioon, korrosioon, ebapiisav või vale hooldus, hooletus, õnnetus, oskamatu käsitsemine või muude kui Graco toodetud osade kasutamine. Samuti ei vastuta Graco tõrke, kahjustuse ega kulumise eest, mille on põhjustanud Graco seadmete mitteühilduvus konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalidega, mida ei ole tarninud Graco, või mille on põhjustanud konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalide, mida Graco ei ole tarninud, vale ehitus, tootmine, paigaldamine, kasutamine või hooldamine.

SEE ON AINUGARANTII JA ASENDAB MIS TAHES OTSESED VÕI KAUSDED GARANTIID, MUU HULGAS TURUSTATAVUSE GARANTII JA KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTII.

Graco ainus kohustus ja ostja ainus heastamisvahend garantii mis tahes rikkumise eest on siin sätestatu. Ostja nõustub, et ükski muu heastamisvahend (muu hulgas juhuslik või kaasnev kahju saamata jäänud tulu, ebaõnnestunud müügi, isikule vigastuse tekitamise või varakahjustuse või mis tahes muu juhusliku või kaasneva kahju eest) ei ole kohaldatav. Kõik hagid garantii rikkumise korral tuleb esitada kahe (2) aasta jooksul alates müügikuupäevast.

GRACO EI ANNA GARANTIID NING ÜTLEB OTSESELT LAHTI MIS TAHES GARANTIIST MÜÜDAVUSE JA TEATAVAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA LISAVARUSTUSE, SEADMETE, MATERJALIDE VÕI KOMPONENTIDE KORRAL, MIDA GRACO MÜÜB, KUID EI TOODA.

Esemetele, mida Graco on müünud, kuid mida ta ei ole tootnud (nt elektrimootorid, lülitid, voolik jne), kehtib nende tootja garantii (kui see on olemas). Graco annab ostjale põhjendatud abi mis tahes nõude esitamisel kõnealuste garantiide rikkumise kohta.

GRACO EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL KAUDSE, JUHUSLIKU, SPETSIAALSE VÕI KAASNEVA KAHJU EEST, MIS TULENEB GRACO SEL VIISIL TARNITUD SEADMESTIKUST VÕI SELLE JUURDE MÜÜDUD MIS TAHES TOODETE VÕI TEISTE KAUPADE VARUSTUSEST, JÕUDLUSEST VÕI KASUTUSVIISIST KAS LEPINGU RIKKUMISE, GARANTII RIKKUMISE, GRACO HOOLETUSE TÕTTU VÕI MÕNEL MUUL PÕHJUSEL.

See garantii annab teile spetsiifilised seaduslikud õigused ja teil võivad olla ka muud õigused, mis on riigiti, osariigiti või maakonniti erinevad. See garantii ja piiratud vastus ei välista ega piira neid õigusi (kui on olemas) Graco suhtes, mida ei saa välistada ega piirata teie riigi, osariigi või maakonna kohaldatava seaduse alusel.

GRACO KLIENTIDELE PÕHJA-AMEERIKAS

Helistage telefoninumbri 1-184 4241 9499 või kasutage veebisaiti www.graco.com/techsupport seoses võimalike garantiivigadega seadmetes. Väidetava vea kinnitamisel saadab Graco omal äranägemisel omanikule paigaldamiseks tasuta kas uued remondiosad või vahetab toote välja. Selle tootega seotud garantiinõudeid ja/või hooldust ei halda Graco turustajad või Graco värviseadmete teeninduskeskused.

GRACO KLIENDIDELE EUROOPAS, LÄHIS-IDAS, AAFRIKAS JA AASIA VAIKSE OOKAANI OSAS

Võtke ühendust oma regiooni hoolduskeskusega või volitatud edasimüüjaga garantiinõude haldamiseks.

Graco teave

Graco toodete kohta värskema teabe saamiseks külastage veebilehte www.graco.com.

Patendiinfo leiate aadressilt www.graco.com/patents.

TELLIMUSE ESITAMISEKS võtke ühendust Graco edasimüüjaga või helistage numbril 1 800 690 2894 lähima edasimüüja leidmiseks.

California osariigi seadus nr 65

CALIFORNIA RESIDENDID

 **HOIATUS:** Vähk ja reproduktiivkahjustus –
www.P65warnings.ca.gov.

*Kogu selles dokumendis sisalduv sõnaline ja pildiline teave vastab avaldamise ajal uusimale tooteteabele.
Gracol on õigus seda igal ajal etteteatamiseta muuta.*

See on algupärane kasutusjuhend. This manual contains Estonian. MM 3A7646

Graco peakorter: Minneapolis

Rahvusvahelised kontorid: Belgia, Hiina, Jaapan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

**Autoriõigus 2020, Graco Inc. Kõik Graco tootmiskohad on registreeritud sertifikaadiga
ISO 9001.**

www.graco.com

Versioon G, Juuli 2021